



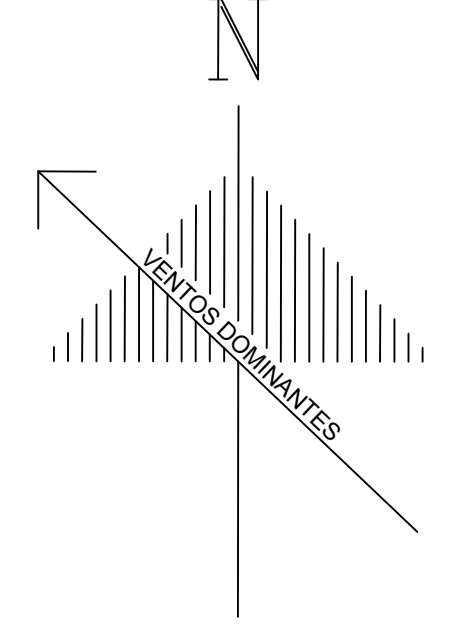

NOTAS:

1. ESSE DESENHO CONTEMPLA A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE MÉDIA TENSÃO EM 13,8KV DA CUASO-USP (CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA).
2. TODOS OS CABOS ELÉTRICOS UTILIZADOS SERÃO UNIPOLARES NA FORMAÇÃO TRIÂNGULO, EM CÂBROS 8,7/15KV, ISOLAÇÃO EM XLPE, COM BUNDLING REFORÇADA SEÇÃO 35mm².
3. PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS O PROPONENTE DEVERÁ TER PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS ENVOLVIDOS NESSE PROJETO.

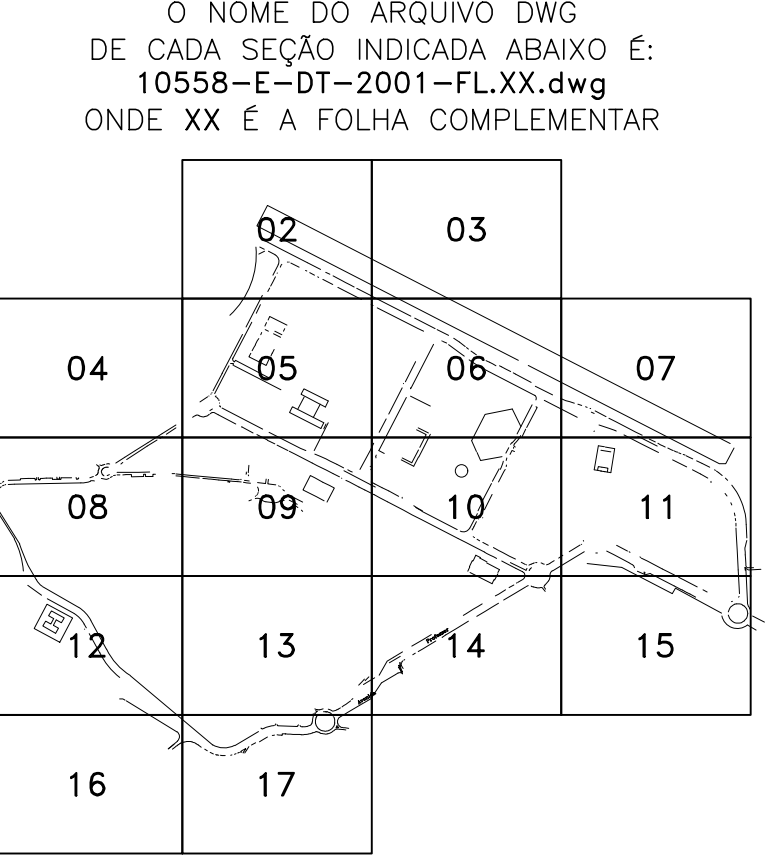

VERIFICAÇÃO DE ESCALA ESTA BARRA MEDE 50mm-NO ORIGINAL. AJUSTE ESCALA DE ACORDO. 			
Aprovado			
STATUS DO DESENHO			
EMISSÃO INICIAL		30/11/2023	
Status		Data	Rubrica
Universidade de São Paulo Brasil			
PREFEITURA DO CAMPUS USU DA CAPITAL - PUSP-C SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DA NOVA REDE PRIMÁRIA SUBTERRÂNEA PLANTA GERAL			
Referência:			
10515-0000-E00-DT-0001			
Executado por:		Verificado / Aprovado por:	
afaria		ENGº MARCO ANTONIO AGUILLERA	
		ART N° 28027230231278845 CREA-SP	
Data:	Escala:	Documento nº:	Folha N°:
30/11/23	1:3333 1:3	10558-E-DT-2001	01
			Rev. N°:
			0